


HEATMASTER 25-35-45-70-85-120 TC

Riscaldamento di n. 1 circuito a temperatura controllata con valvola miscelatrice motorizzata, di n. 1 circuito a temperatura scorrevole o a punto fisso e produzione acqua calda sanitaria.

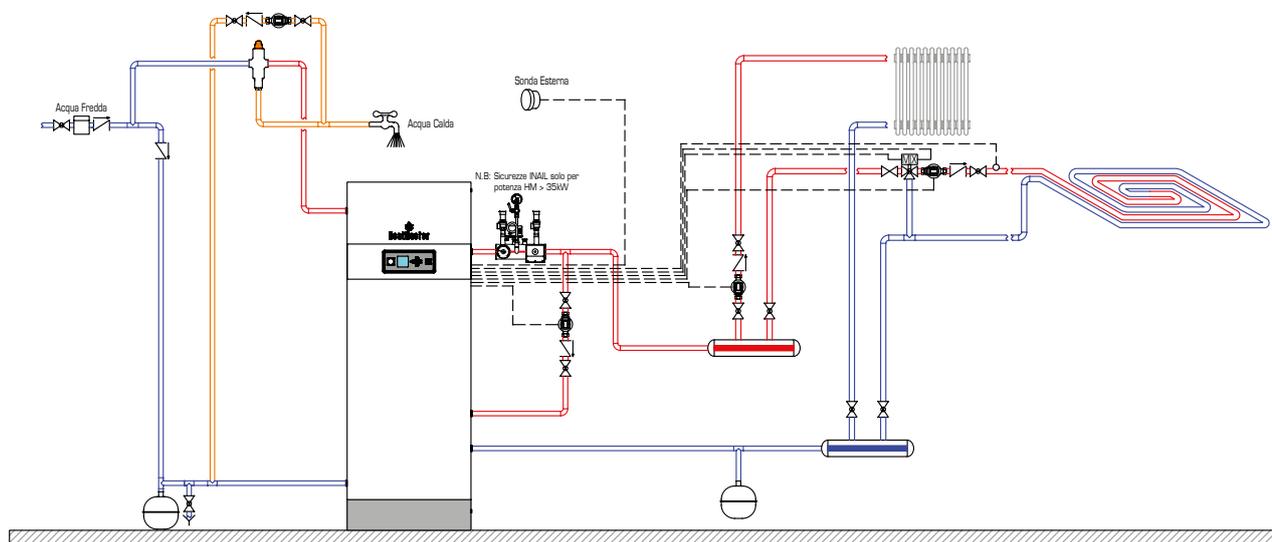

Qui di seguito si riporta l'elenco accessori necessari per la gestione della configurazione sopra rappresentata:


| Codice | Articolo | Quantità |
|----------|---|----------|
| A1002029 | Sonda esterna AF12 (per ESYS o ACVMAX e Kompakt HR/HRE) Sonda NTC per la rilevazione della temperatura esterna abbinabile alle centraline ESYS o ACVMAX, alle centraline delle caldaie Kompakt HRE. | 1 |
| 257F1163 | Cablaggio per collegamento circolatori addizionali da inserire nelle centraline ACVMAX. | 1 |
| 5476V065 | Sonda di mandata a contatto (per ACVMAX) Sonda del tipo NTC a contatto per la rilevazione della temperatura di mandata impianto collegabile alla centralina ACVMAX. | 1 |
| 20210006 | Servomotore V200 (per valvola miscelatrice) Servocomando elettrico completo di cavo, con comando on/off 230V per valvole a tre vie a rotore. Tempo di corsa pari a 120 secondi. | 1 |
| 20208006 | Valvola 3 vie miscelatrice DN 20 Kvs 20 | 1 * |
| 20208007 | Valvola 3 vie miscelatrice DN 25 Kvs 30 | 1 * |
| 20208008 | Valvola 3 vie miscelatrice DN 32 Kvs 37 | 1 * |
| 20208009 | Valvola 3 vie miscelatrice DN 40 Kvs 38 | 1 * |
| 20208010 | Valvola 3 vie miscelatrice DN 50 Kvs 45 | 1 * |
| 20208011 | Valvola 3 vie miscelatrice DN 65 Kvs 79 | 1 * |

* - Accessorio da abbinare al servomotore V200, da scegliere in funzione del coefficiente kvs richiesto dal circuito servito.

Produttori ACS / Caldaie HeatMaster C-TC

HEATMASTER 25-35-45-70-85-120 TC

Riscaldamento di n. 2 circuiti a temperatura controllata con valvola miscelatrice motorizzata, di n. 1 circuito a temperatura scorrevole o a punto fisso e produzione acqua calda sanitaria.

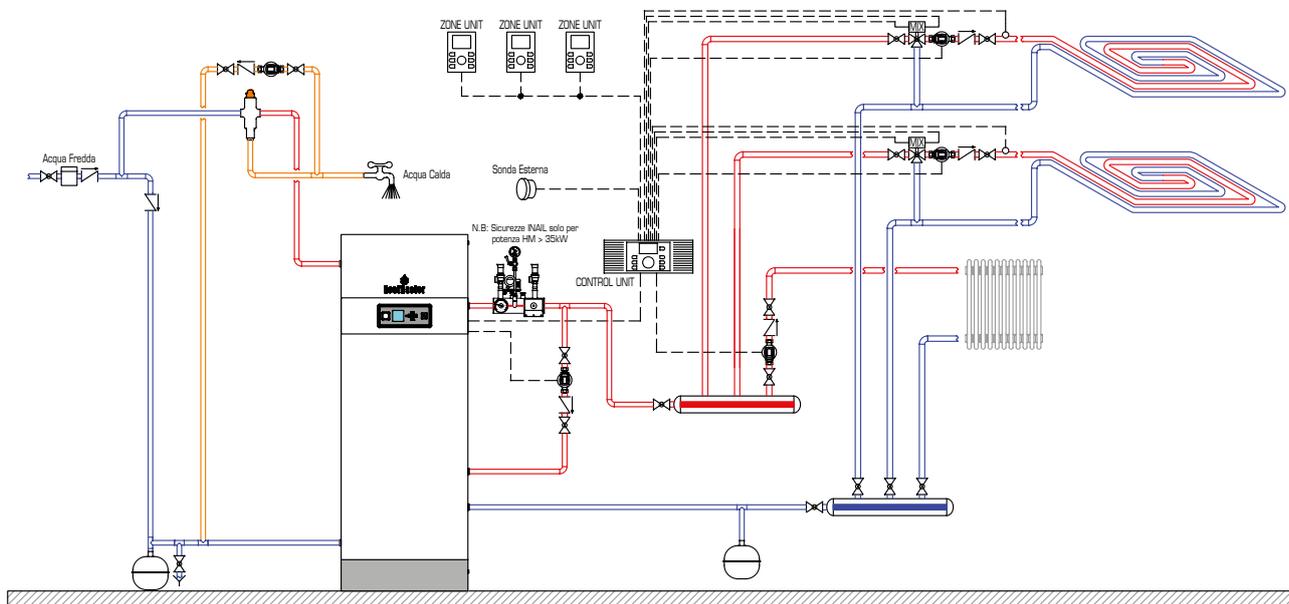

Qui di seguito si riporta l'elenco accessori necessari per la gestione della configurazione sopra rappresentata:

| Codice | Articolo | Quantità |
|----------|--|----------|
| 10800188 | Control Unit Prestige 3.0 La centralina Control Unit viene fornita completa di n. 1 sonda esterna e n. 1 sonda NTC di temperatura ad immersione. | 1 |
| 10800121 | Scatola di contenimento Control Unit (completa di morsettiera). | 1 |
| 10800354 | Interfaccia ESYS con kit Clip-in da inserire nelle centraline ACVMAX. | 1 |
| 10800190 | Zone Unit (Comando remoto da abbinare a Control Unit) Comando remoto da collegare a centralina Control Unit tramite connessione BUS. | 3 ● |
| 10800120 | Room Sensor (Termostato ambiente modulante per Control Unit) Termostato ambiente modulante abbinabile alla centralina Control Unit tramite connessione BUS. | 3 ● |
| 10800045 | Sonda di mandata a contatto supplementare (per Control Unit) Sonda del tipo NTC a contatto per la rilevazione della temperatura di mandata impianto. | 2 |
| 20210006 | Servomotore V200 (per valvola miscelatrice) Servocomando elettrico completo di cavo, con comando on/off 230V per valvole a tre vie a rotore. Tempo di corsa pari a 120 secondi. | 2 |
| 20208006 | Valvola 3 vie miscelatrice DN 20 Kvs 20 | 2 * |
| 20208007 | Valvola 3 vie miscelatrice DN 25 Kvs 30 | 2 * |
| 20208008 | Valvola 3 vie miscelatrice DN 32 Kvs 37 | 2 * |
| 20208009 | Valvola 3 vie miscelatrice DN 40 Kvs 38 | 2 * |
| 20208010 | Valvola 3 vie miscelatrice DN 50 Kvs 45 | 2 * |
| 20208011 | Valvola 3 vie miscelatrice DN 65 Kvs 79 | 2 * |

● - Accessorio non necessario, ma migliorativo, da utilizzarsi per gestione di più circuiti riscaldamento con centralina Control Unit.
* - Accessorio da abbinare al servomotore V200, da scegliere in funzione del coefficiente kvs richiesto dal circuito servito.